


FLOW INSPECTIEFREQUENTIE BMI:2011 (CCV)

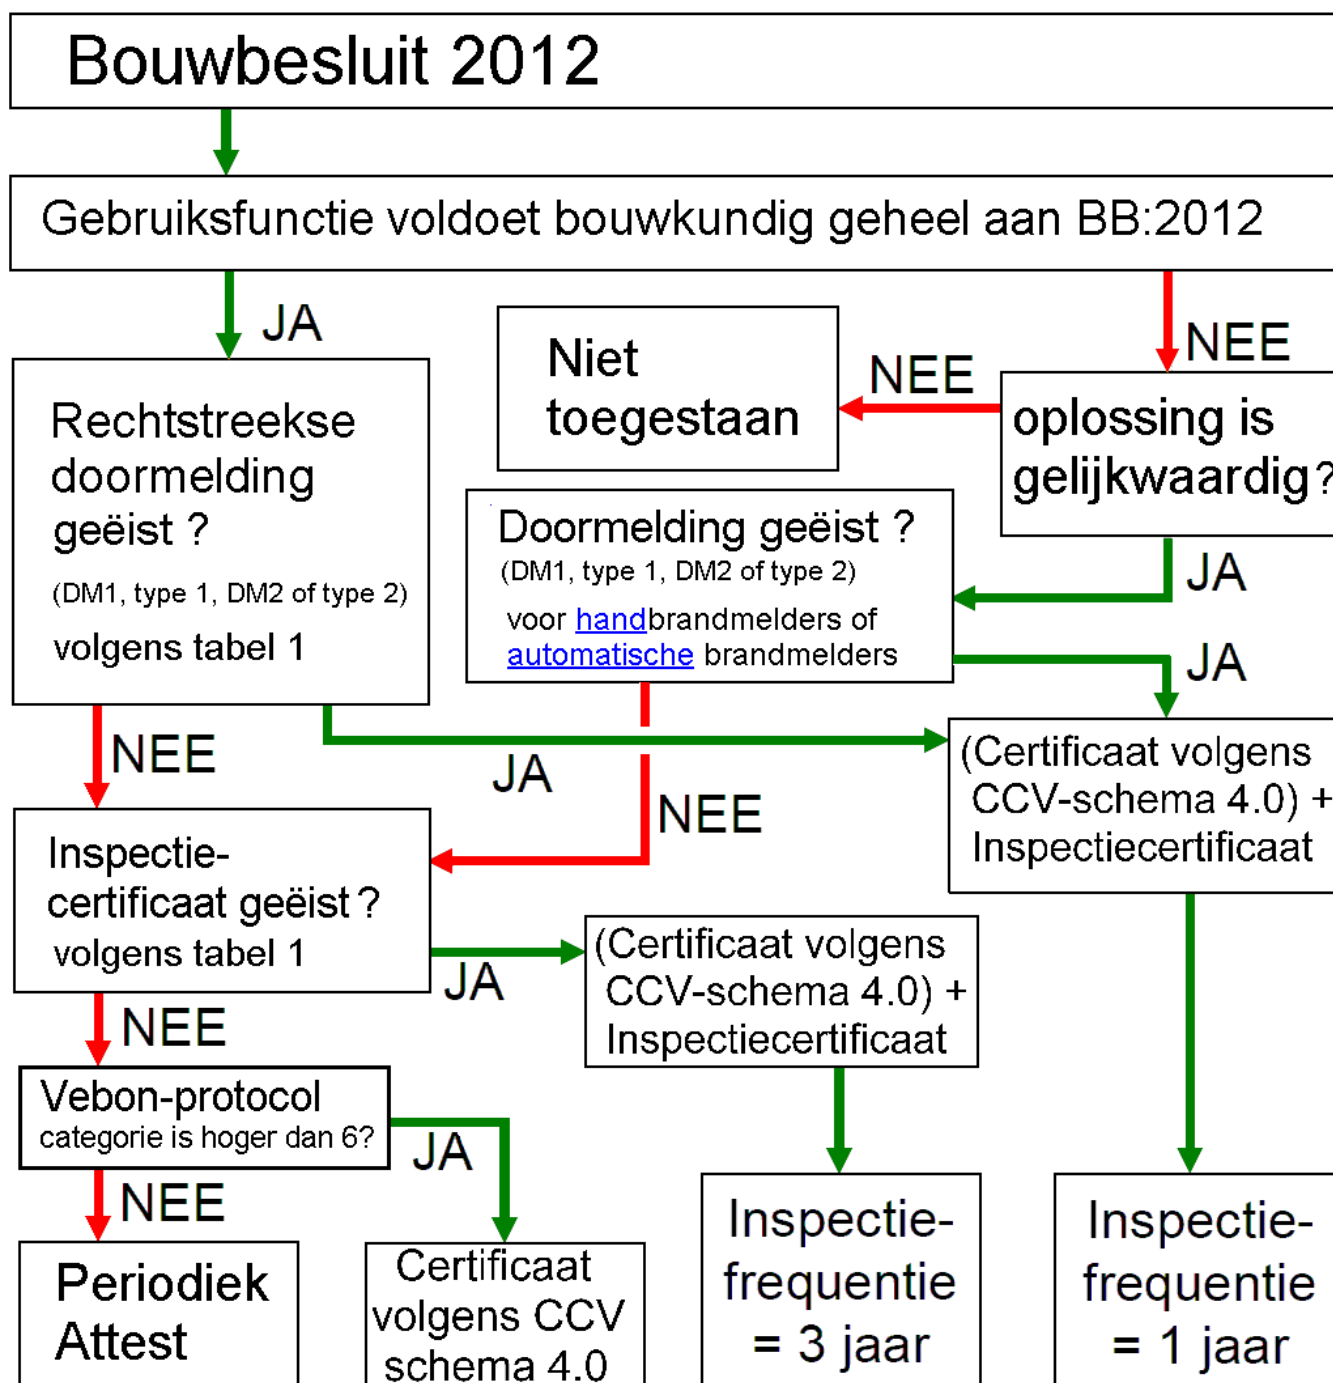

Tabel: Verificatieprotocol PAC voor doormelding naar RAC

Actiepatroon PAC		Binnen werktijd (BIW) / Buiten werktijd (BUW)		Technische verificatie		1e melding HBM		2e melding ABM		1e melding ABM		Voldoet aan NEN 2654-1		Voldoet aan NEN 2535		Categorie					
		BUW / BIW	BUW / BIW	X	o	o	X	o	X	o	X	X	X	X	X	1	2	3	4	5	6
<ul style="list-style-type: none"> De brandmelding gelijk doormelden naar de RAC Directe verificatie richting gebruiker is niet noodzakelijk 		BUW / BIW		X	o	o	X	o	X	X	X	X	X	X	1	<ul style="list-style-type: none"> De brandmelding gelijk doormelden naar de RAC Direct daarna verificatie richting gebruiker opstarten Bij vaststelling "geen brand" de melding naar de RAC intrekken 					
		BUW / BIW		o	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	<ul style="list-style-type: none"> Eerst verificatie richting de gebruiker opstarten Bij vaststelling "brand" de melding gelijk doormelden naar de RAC Na maximale verificatietijd (3 minuten) geen reactie van gebruiker → gelijk doormelden naar de RAC 				
		BUW / BIW		o	o	o	X	o	o	o	o	o	o	o	o	3	<ul style="list-style-type: none"> Eerst verificatie richting de gebruiker opstarten Bij vaststelling "brand" de melding gelijk doormelden naar de RAC 				
		BUW		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4	<ul style="list-style-type: none"> Eerst verificatie richting de gebruiker opstarten Bij vaststelling "brand" de melding gelijk doormelden naar de RAC 				
		BIW		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5	<ul style="list-style-type: none"> Eerst verificatie richting de gebruiker opstarten Bij vaststelling "brand" de melding gelijk doormelden naar de RAC 				
																		<ul style="list-style-type: none"> Eerst verificatie richting de gebruiker opstarten Bij vaststelling "brand" de melding gelijk doormelden naar de RAC 			
																Alle andere niet benoemde situaties					